




سیمای آب
محدوده مطالعاتی
صالح آباد-جنت آباد
سال آبی ۰۲-۱۴۰۱



معاونت برنامه ریزی
دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
گروه آمار


موقعیت استان خراسان رضوی

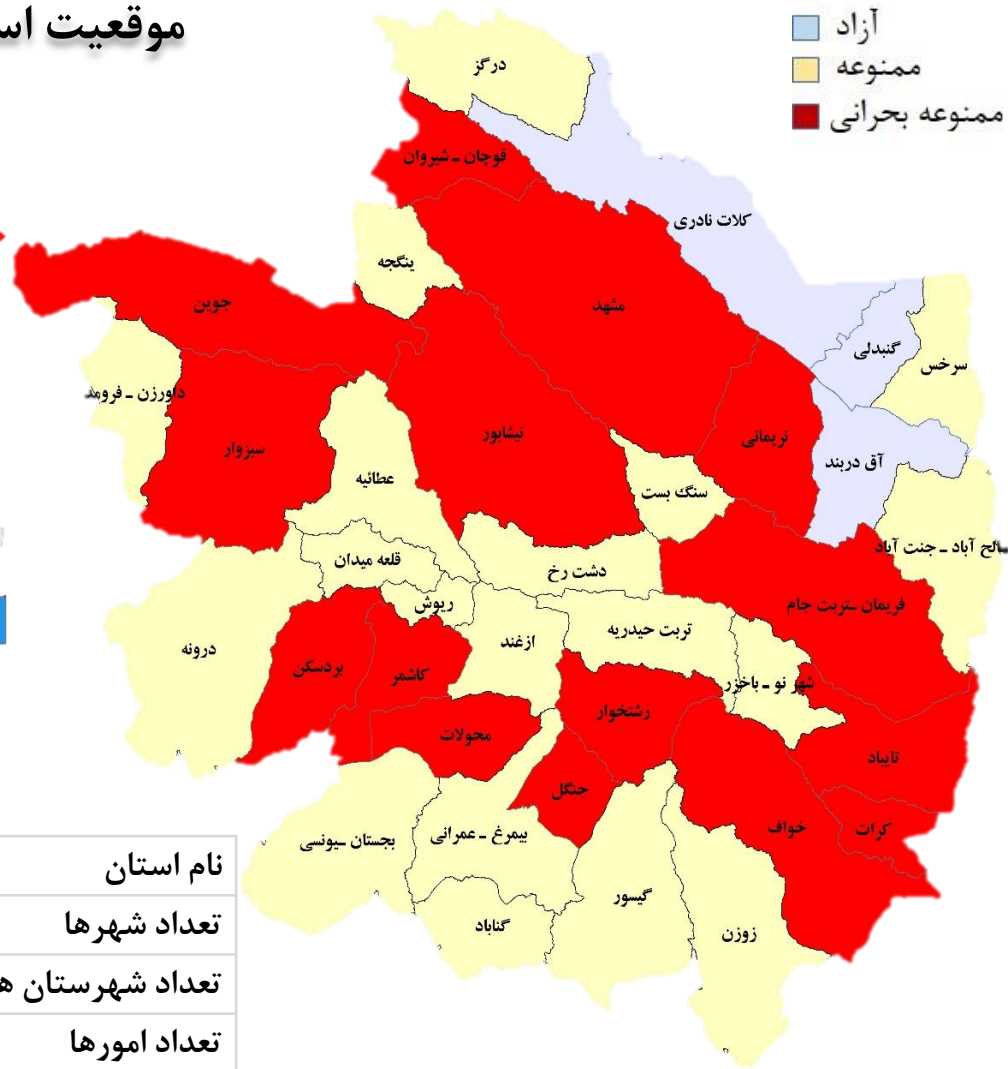

خراسان رضوی		نام استان
شهر	۸۱	تعداد شهرها
شهرستان	۳۳	تعداد شهرستان ها
امور	۱۲	تعداد امورها
روستا	۷۳۸۹	تعداد روستاها
کیلومتر مربع	۱۱۶۴۸۶	مساحت استان
درصد	۷	درصد مساحت استان نسبت به مساحت کل کشور
نفر	۶۴۳۴۵۰۱	جمعیت (سرشماری سال ۱۳۹۵)
درصد	۸	نسبت جمعیت به کل کشور

در ۳۴ دشت از ۳۷ دشت استان، سطح آب زیرزمینی در حال افت است

شهرستانهای محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد

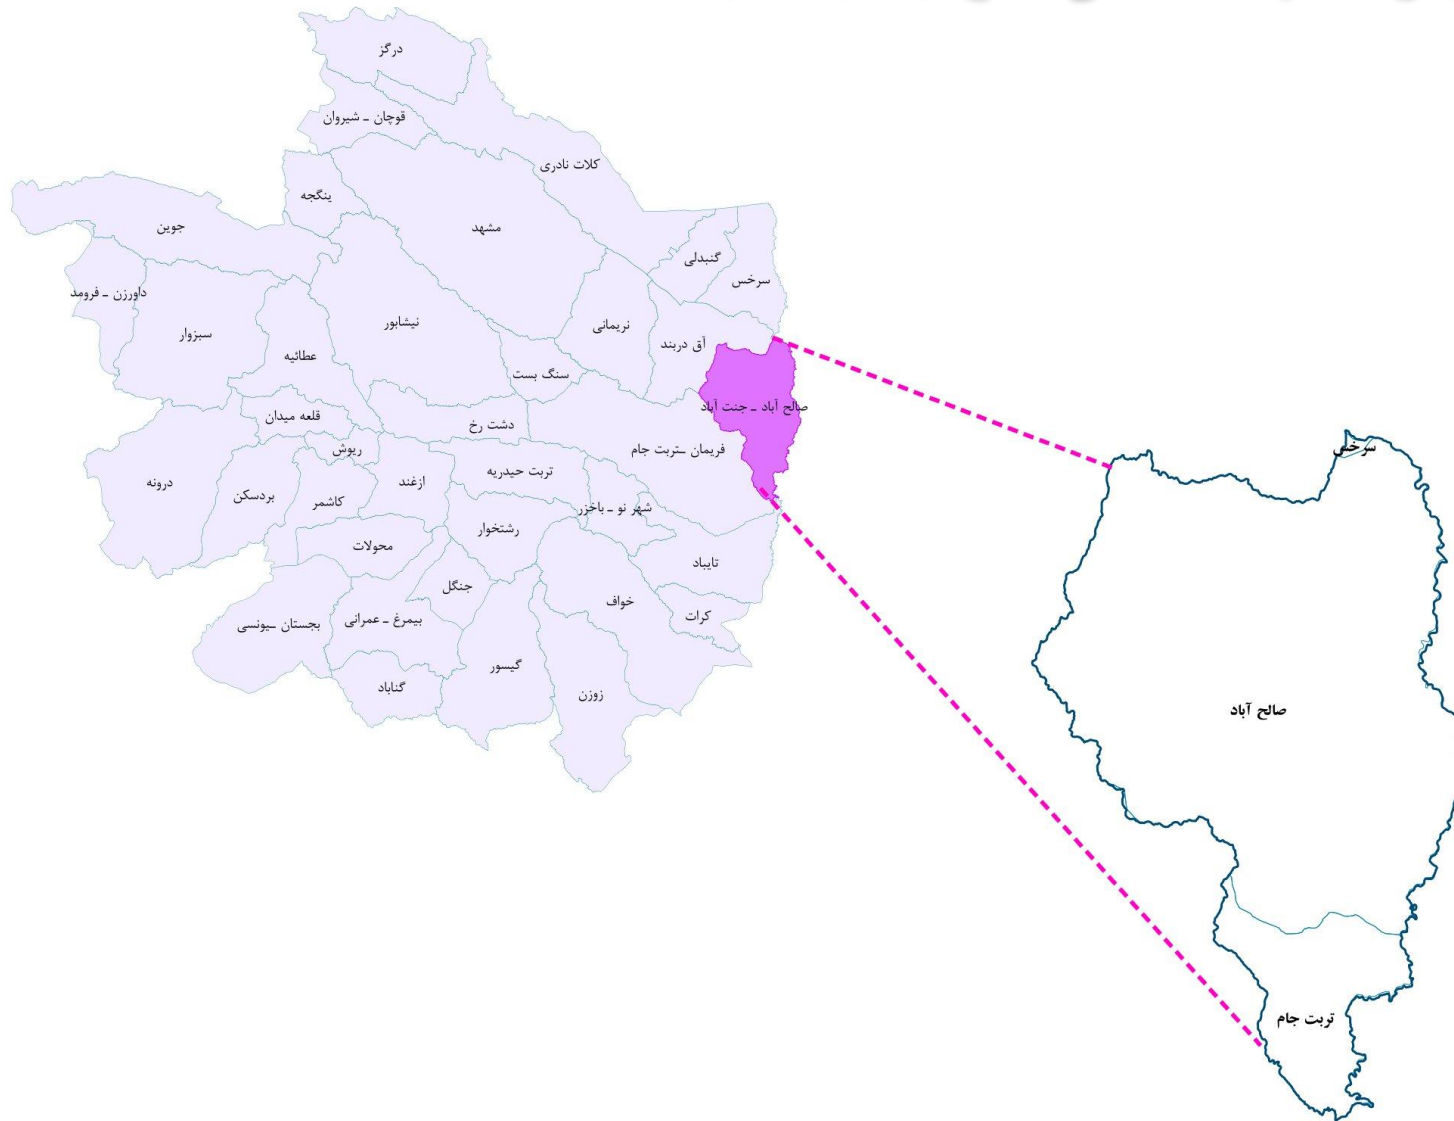


بیان آب محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد

ارتفاع بارش به میلیمتر در سال
حجم به میلیون متر مکعب در سال

موضوع	سال آبی ۱۴۰۱-۰۲	توضیحات
ارتفاع بارش	۹۱	باران بلند مدت ۱۳۶ میلی متر
حجم بارش	۲۶۹.۳	بر اساس مساحت ۲۹۷۱ کیلومتر مربعی محدوده مطالعاتی
حجم تبخیر و تعرق	۲۵۵.۳	
حجم آب تجدید شونده	۱۴.۰	حاصل از بارش
تجدید شونده سطحی (رواناب)	۲.۷	
تجدید شونده زیرزمینی (نفوذ)	۱۱.۳	
آب برگشتی از مصارف	۵.۷	با فرض ۱۵ درصد آب برگشتی مصارف کشاورزی و خدمات و ۷۰ درصد آب برگشتی شرب و صنعت
تغذیه زیرزمینی از جریان سطحی	۲.۶	
تغییر ذخیره مخزن زیرزمینی (کسری مخزن)	-۱.۱	کسری مخزن بلند مدت ۱.۶۳- میلیون متر مکعب در سال
تغییر ذخیره مخزن سطحی	۰.۰	
جریان سطحی و انتقالی ورودی	۰.۰	
جریان سطحی و انتقالی خروجی	۰.۱	به هریرود
آب زیرزمینی ورودی	۲.۴	از محدوده آق دربند
آب زیرزمینی خروجی	۰.۰	

بیان شماتیک محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد سال آبی ۱۴۰۱-۰۲

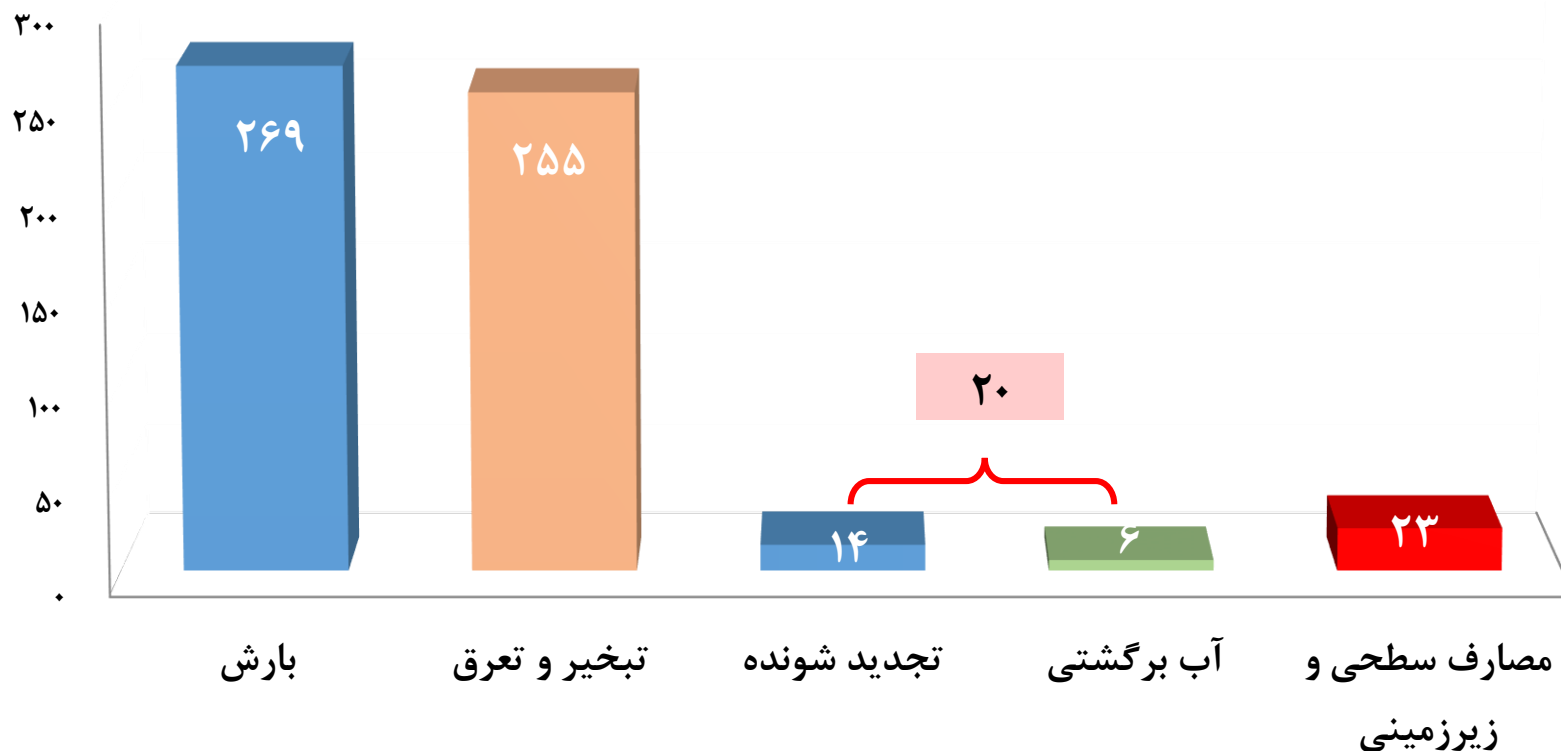

میلیون متر مکعب در سال

کسری مخزن سال آبی جاری **۱۰۶-**
متوسط کسری مخزن بلند مدت **۱۰۶۳-**


منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد سال آبی ۱۴۰۱-۰۲

تعداد منبع

چاه	۹۱
چشمه	۱۲۸
قنات	۱۰۰
جمع	۳۱۹



چاه

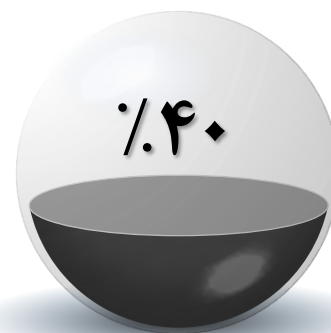

چشمه



قنات

حجم برداشت در سال

(میلیون متر مکعب)


۱۷.۹	چاه
۰.۶	چشمه
۴.۶	قنات
۲۳.۱	جمع



چاه



چشمه

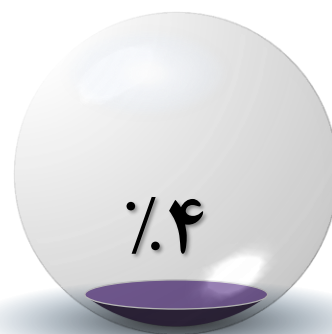

قنات

منابع آب تجدید پذیر و حجم برداشت به تفکیک سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد سال آبی ۱۴۰۱-۰۲

کشاورزی

شرب و بهداشت



الگوی مصرف آب



خدمات



صنعت

جمع	زیرزمینی	سطحی
۱۴	۱۱.۳	۲.۷
۲.۴	۲.۴	۰
۰.۱	۰	۰.۱
۵.۷	—	—
-۱.۱	-۱.۱	۰

جمع	زیرزمینی	سطحی	احجام به میلیون متر مکعب در سال
۱۶.۲	۱۶.۲	۰.۰	کشاورزی
۳.۸	۳.۸	۰.۰	شرب و بهداشت
۰.۲	۰.۲	۰.۰	صنعت
۲.۸	۲.۸	۰.۰	خدمات
۲۳.۰	۲۳.۰	۰.۰	جمع

حجم آب تجدید پذیر


آب ورودی

آب خروجی

آب برگشتی از مصارف و نفوذ


تغییر ذخیره مخزن

تغییرات بارندگی محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد در ۳۰ سال گذشته

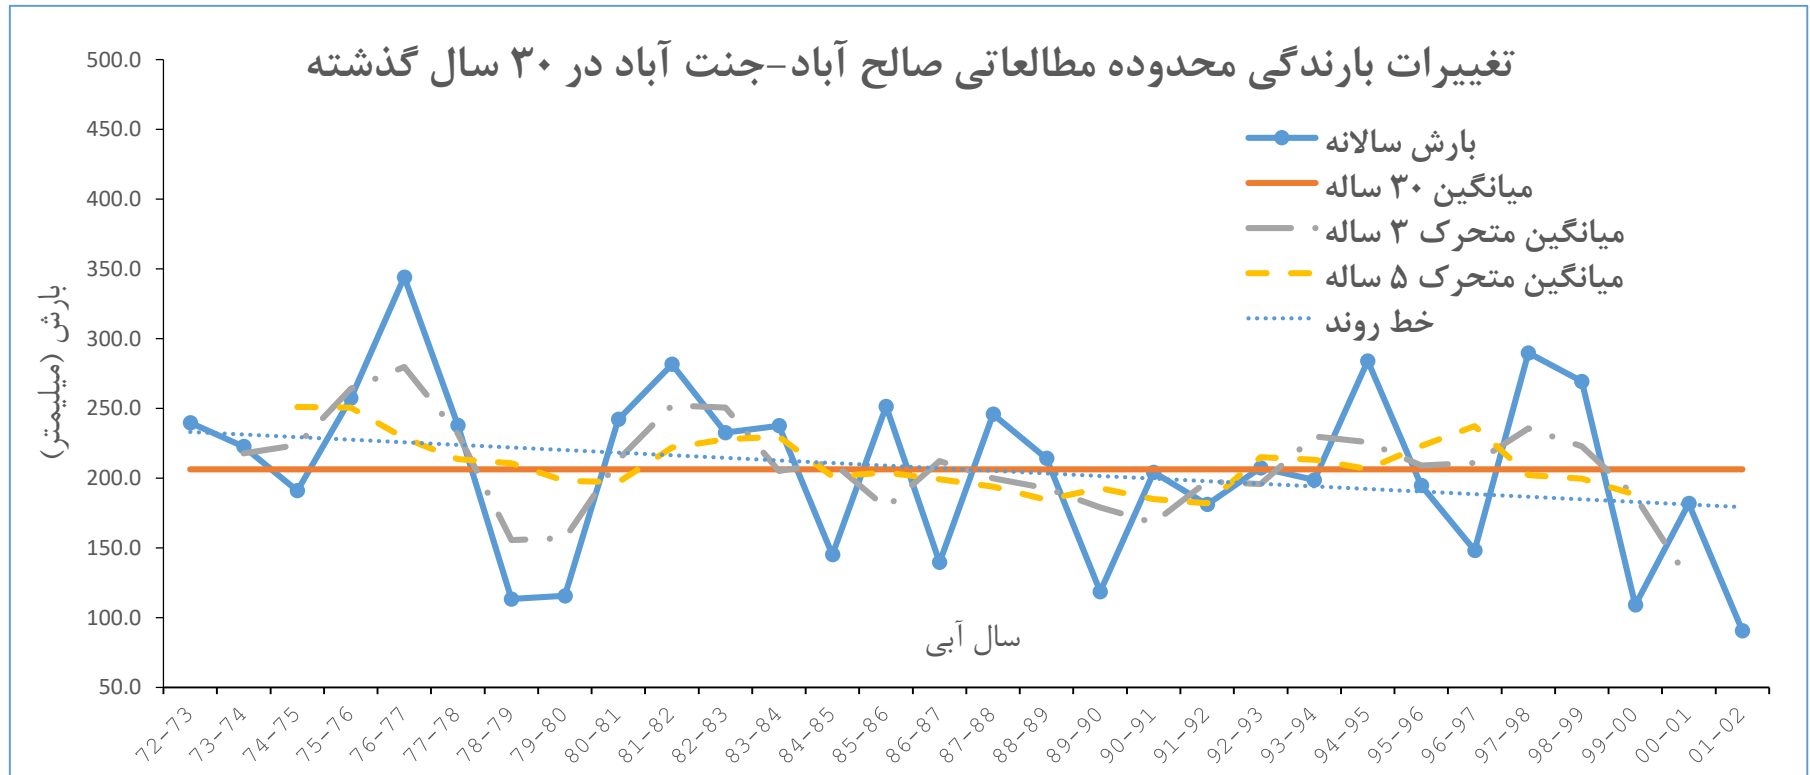

بارش سال آبی (میلیمتر)			بارش
۱۴۰۱-۰۲	۱۴۰۰-۰۱	دراز مدت	
۲۰۴	۱۵۸	۲۴۹	
۱۱۳	۱۵۰	۱۹۰	
۹۱	۱۸۲	۱۳۶	کشور
			استان
			دشت صالح آباد-جنت آباد

آبنمود محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد

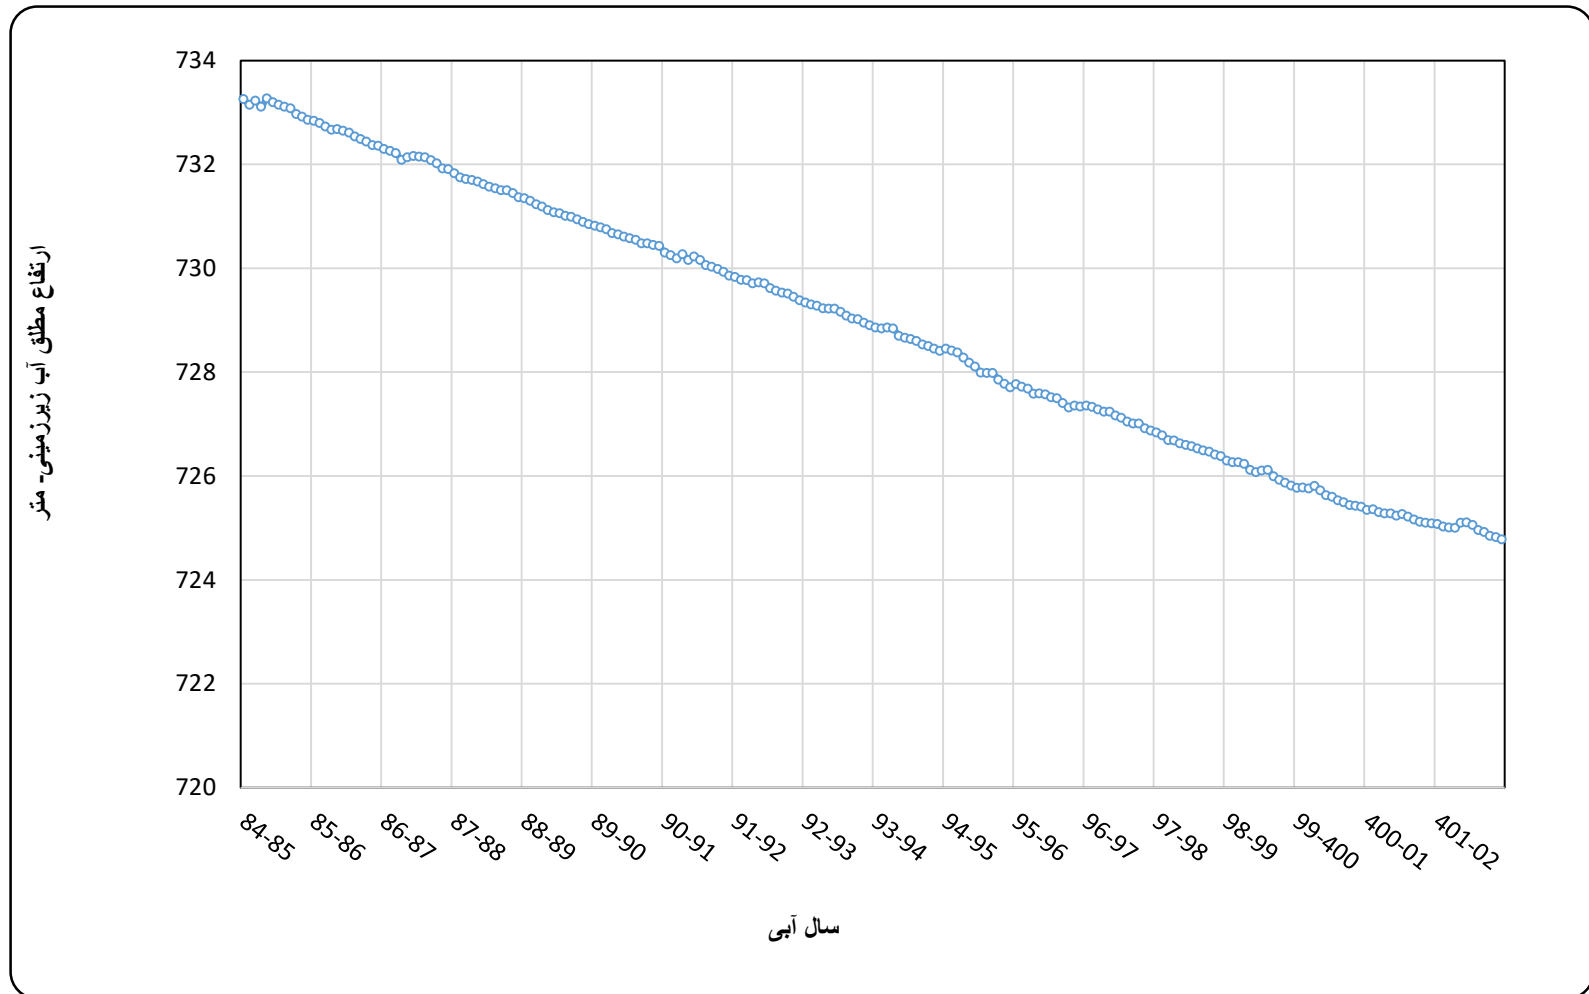


نقشه و منابع آلاینده شناسایی شده در محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد

آرامستان	مراکز دفن پسماند	مراکز پرورش ماهی	مراکز پرورش طیور	مراکز پرورش دام سبک و سنگین	صنایع	سال / منابع آلاینده
♦	۲۴	♦	♦	♦	۳۰	۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱
♦	۱۰	♦	♦	♦	۱۵	۱۴۰۲

آمار چاه های محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد به تفکیک مصرف و نوع چاه

مصارف		نوع چاه		چاههای مجاز		اضافه برداشت		چاههای غیرمجاز		حجم برداشت واقعی	
				تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)	تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)	تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)	تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)
کشاوزی	عمیق			۴۷	۹.۹۲	۱۷	۲.۹۷	۰		۴۷	۱۲.۶۷
	نیمه عمیق			۳	۰.۴۷	۰		۰		۳	۰.۴۶
	جمع			۵۰	۱۰.۳۹	۱۷	۲.۹۷	۰	۰.۰۰	۵۰	۱۳.۱۳
شرب و بهداشت	عمیق			۱۰	۲.۰۸	۰		۰		۱۰	۲.۰۸
	نیمه عمیق			۱۸	۱.۲۸	۵	۰.۴۳	۰		۱۸	۱.۴۸
	جمع			۲۸	۳.۳۶	۵	۰.۴۳	۰	۰.۰۰	۲۸	۳.۵۶
صنعت	عمیق			۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
	نیمه عمیق			۱	۰.۰۱	۱	۰.۲۱	۰		۱	۰.۲۲
	جمع			۱	۰.۰۱	۱	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۰.۲۲
خدمات	عمیق			۴	۰.۴۶	۰		۰		۴	۰.۴۵
	نیمه عمیق			۷	۰.۱۴	۱	۰.۳۶	۱	۰.۰۱	۸	۰.۵۱
	جمع			۱۱	۰.۶۰	۱	۰.۳۶	۱	۰.۰۱	۱۲	۰.۹۶
جمع	عمیق			۶۱	۱۲.۴۶	۱۷	۲.۹۷	۰	۰.۰۰	۶۱	۱۵.۲۰
	نیمه عمیق			۲۹	۱.۹۰	۷	۱.۰۰	۱	۰.۰۱	۳۰	۲.۶۷
	کل			۹۰	۱۴.۳۶	۲۴	۳.۹۷	۱	۰.۰۱	۹۱	۱۷.۸۷

نمودار حجم برداشت چاههای محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد به تفکیک نوع مصرف و نوع چاه

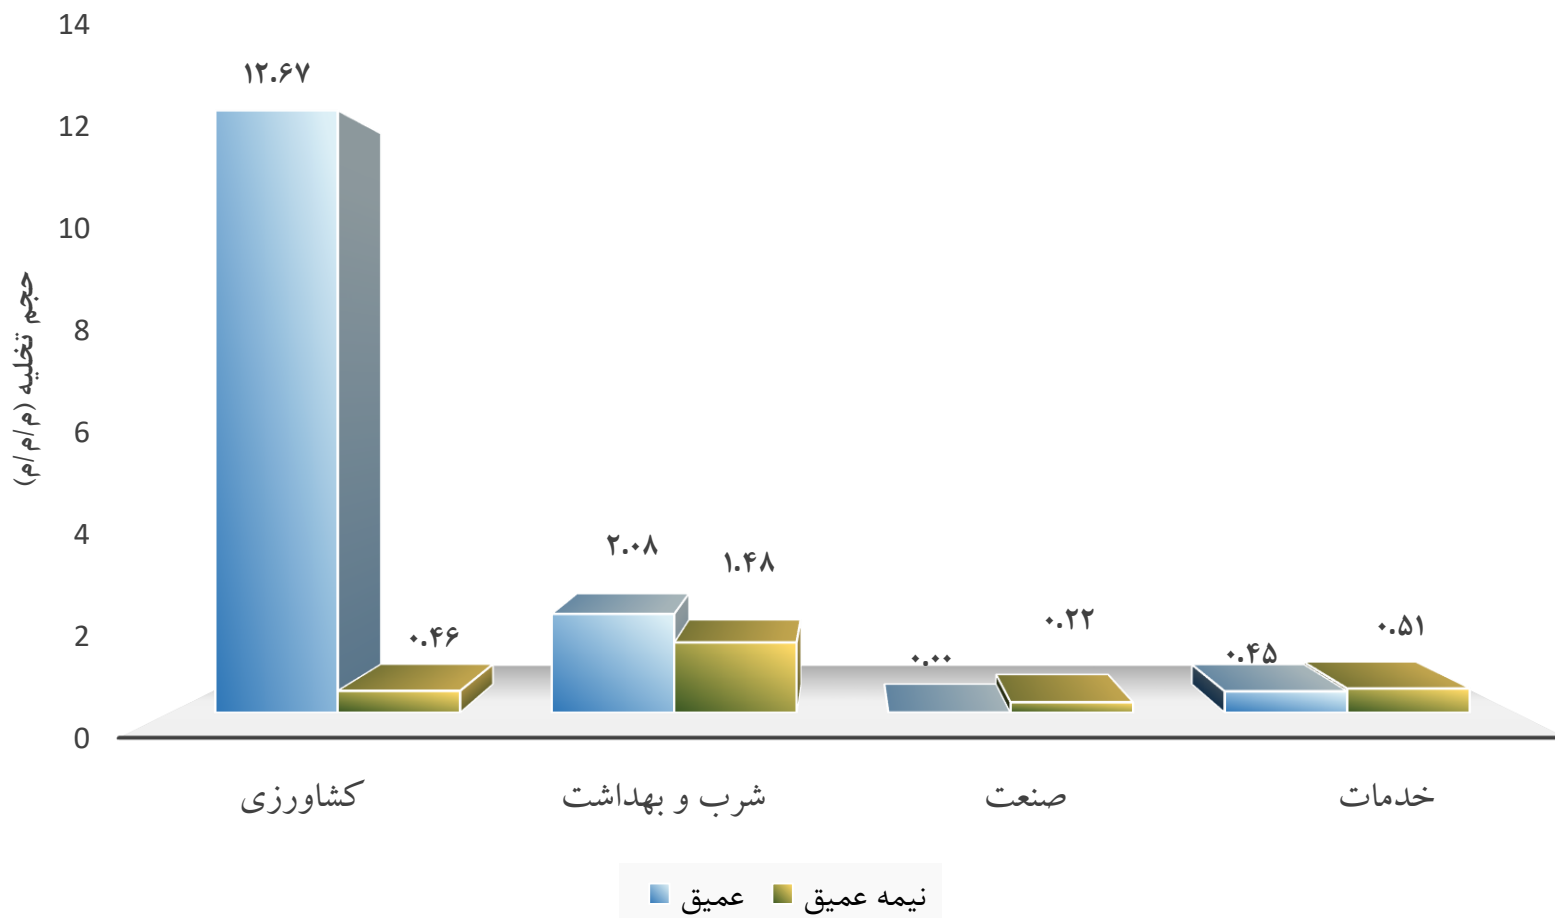

آمار چاه های کشاورزی محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

کشاورزی												نوع چاه				
حجم واقعی برداشت				اضافه برداشت	حجم برداشت	میانگین دبی	میانگین عمق	تعداد								
۱۲.۶۷	۱۲.۶۷	۱۲.۶۷	۱۲.۶۷	۲.۹۷	۹.۹۲	۱۶.۵۰	۱۴۵.۸۰	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	کنتور دارد	برق	عمیق	مجاز	
												۰				۰
	۰.۰۰							۰	۰			کنتور دارد	دیزل			
								۰	۰			کنتور ندارد				
	۰.۰۰	۰.۰۰						۰	۰	۰		۰	کنتور دارد	برق	عمیق	مجاز
									۰				۰			
	۰.۰۰							۰	۰				کنتور دارد	دیزل		
									۰				۰			
۰.۴۶	۰.۴۶	۰.۴۶	۰.۴۶		۰.۴۷	۱۲.۳۰	۱۷.۷۰	۳	۳	۳	۳		کنتور دارد	برق	عمیق	مجاز
								۰					۰			
	۰.۰۰							۰	۰				کنتور دارد	دیزل		
									۰				۰			
	۰.۰۰	۰.۰۰						۰	۰	۰		۰	کنتور دارد	برق	عمیق	مجاز
									۰				۰			
	۰.۰۰							۰	۰				کنتور دارد	دیزل		
									۰				۰			
۱۳.۱۳	۱۳.۱۳	۱۳.۱۳	۱۳.۱۳	۲.۹۷	۱۰.۳۹	۱۴.۴۰	۸۱.۷۵	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰		کل			

آمار چاه های شرب و بهداشت محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

شرب و بهداشت												نوع چاه			
حجم واقعی برداشت				اضافه برداشت	حجم برداشت	میانگین دبی	میانگین عمق	تعداد							
	۲.۰۸	۲.۰۸	۲.۰۸					۰	۷	۱۰	۱۰	کنترل دارد	برق	عمیق	مجاز
۲.۰۸				۲.۰۸	۱۴.۵۰	۱۱۴.۴۰	۷	کنترل ندارد							
	۰.۰۰						۰	۳	کنترل دارد						
۰.۰۰				۰.۰۰	۱۱۵.۰۰	۳	کنترل ندارد								
	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰					۰	۰	۰	۱۰	کنترل دارد	برق	عمیق	مجاز
	۰.۰۰						۰	کنترل ندارد							
	۰.۰۰						۰	کنترل دارد							
	۰.۰۰						۰	کنترل ندارد							
۰.۵۲	۱.۴۳	۱.۴۸	۱.۴۸	۰.۳۲	۰.۲۰	۱۰.۰۰	۱۰.۰۰	۱	۱۱	۱۸	۱۸	کنترل دارد	برق	عمیق	مجاز
۰.۹۱				۰.۱۱	۰.۸۱	۴.۱۰	۲۴.۰۰	۱۰							
	۰.۰۵							۰	۷			کنترل دارد			
۰.۰۵				۰.۲۷	۱.۹۰	۱۹.۷۰	۷	کنترل ندارد							
	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰					۰	۰	۰	۱۸	کنترل دارد	برق	عمیق	مجاز
	۰.۰۰							۰							
	۰.۰۰							۰				دیزل	کنترل دارد		
	۰.۰۰							۰							
۳.۵۶	۳.۵۶	۳.۵۶	۳.۵۶	۰.۴۳	۳.۳۶	۶.۱۰	۵۶.۶۲	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	کل			

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

15

آمار چاه های خدمات محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

خدمات												نوع چاه			
حجم واقعی برداشت				اضافه برداشت	حجم برداشت	میانگین دبی	میانگین عمق	تعداد							
۰.۰۱	۰.۴۵	۰.۴۵	۰.۴۵		۰.۰۱	۰.۵۰	۸۲.۰۰	۱	۳	۴	۴	کنتور دارد	برق	عمیق	مجاز
۰.۴۴					۰.۴۵	۱۷.۷۰	۱۱۲.۵۰	۲				کنتور ندارد			
	۰.۰۰						۰	۱	کنتور دارد	دیزل					
۰.۰۰					۰.۰۰	۷۰.۰۰	۱		کنتور ندارد						
	۰.۰۰	۰.۰۰					۰	۰	۰	کنتور دارد		برق	عمیق	غیر مجاز	
							۰			کنتور ندارد					
	۰.۰۰						۰	۰	کنتور دارد	دیزل					
۰.۰۰							۰		کنتور ندارد						
۰.۱۰	۰.۴۷	۰.۵۰	۰.۵۱		۰.۱۰	۵.۰۰	۱۲.۰۰	۱	۲	۷	۸	کنتور دارد	برق	عمیق	مجاز
۰.۳۷				۰.۳۶	۰.۰۱	۰.۴۰	۲۰.۰۰	۱				کنتور ندارد			
۰.۰۰	۰.۰۳				۰.۱۰	۸.۵۰	۱	۵	کنتور دارد	دیزل					
۰.۰۳					۰.۰۳	۰.۴۰	۲۶.۳۰		۴			کنتور ندارد			
	۰.۰۱	۰.۰۱					۰	۱	۱	کنتور دارد		برق	عمیق	غیر مجاز	
۰.۰۱					۰.۰۱	۰.۵۰	۹.۰۰			۱					کنتور ندارد
	۰.۰۰						۰	۰	کنتور دارد	دیزل					
							۰		کنتور ندارد						
۰.۹۶	۰.۹۶	۰.۹۶	۰.۹۶	۰.۳۶	۰.۶۱	۳.۰۹	۴۲.۵۴	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	کل			

عملکرد سند سازگاری محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد در سال ۱۴۰۲

نام پروژه	واحد	عملکرد در سال ۱۴۰۲
نصب کنتورها	تعداد دستگاه	۰
به روز رسانی کنتورها	تعداد دستگاه	۰
تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز	حلقه	۴
کاهش اضافه برداشت چاه های مجاز	حجم	۰/۰۱
برقی کردن چاه های کشاورزی دیزلی	حلقه	۱۲
	حجم	۰/۷۰
	حلقه	۱




در مجموع با اقدامات انجام گرفته ۰/۷۱ میلیون متر مکعب صرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی انجام گرفته است.

برنامه‌ها و اهداف کمی سند سازگاری محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰

برنامه عملیاتی شرکت (تا سال ۱۴۰۵):

رسیدن به کسری مخزن زیرزمینی صفر با کاهش اضافه برداشت ها و حذف چاههای غیر مجاز (تمامی مصارف) از طریق برنامه های پیشنهادی دستگاه های استان

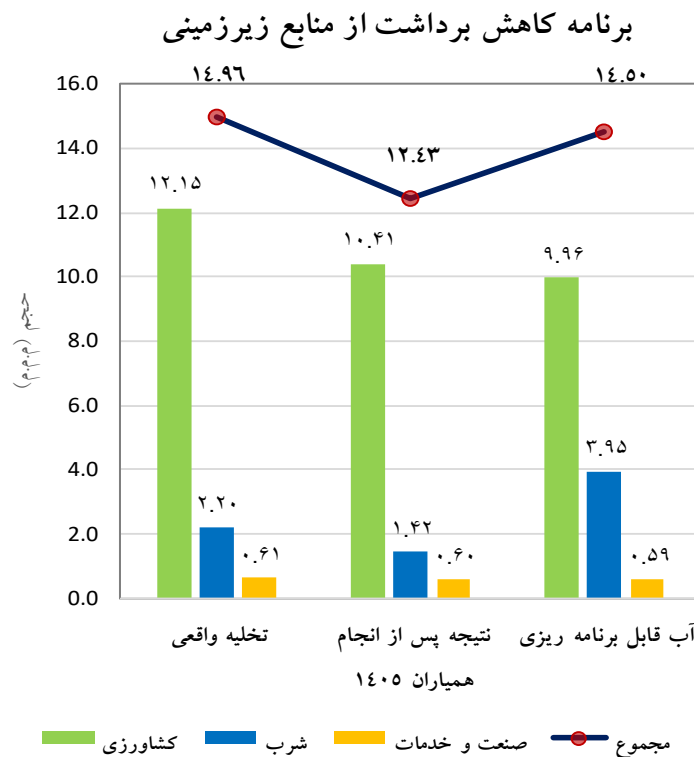


۱- تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز	۲ حلقه
۲- کاهش اضافه برداشت چاه ها	۱.۷۳ م.م.م
۳- برقی کردن چاه های کشاورزی دیزلی	۶ حلقه
۴- نصب کنتور بر روی چاه های کشاورزی	۸ دستگاه
۵- به روز رسانی کنتورهای موجود	۲۵ دستگاه

مقدار صرفه جویی همیاران در سال ۱۴۰۵ برای **کشاورزی ۱/۷۴، شرب ۰/۷۸ و صنعت و خدمات ۰/۰۱** میلیون متر مکعب خواهد بود.


به منظور جلب مشارکت کشاورزان، اولویت اجرای برنامه سازگاری **جلوگیری از اضافه برداشت های کلیه مصارف (حتی شرب و صنعت) و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز** در فاز اول تعیین شده و در فاز نهایی برای رسیدن به آب قابل برنامه ریزی، **برنامه تعدیل پروانه های مجاز** اجرا خواهد شد.

دستاوردهای حاصل از اجرای طرح تعادل بخشی محدوده مطالعاتی صالح آباد-جنت آباد سال ۱۴۰۲

میزان صرفه جویی سال	بستن چاه غیرمجاز		جلوگیری از اضافه برداشت (کاهش دبی لحظه ای)		مدیریت و کنترل چاهها با نصب کنتور هوشمند		جمع حجم صرفه جویی شده (م.م.م)
	تعداد (حلقه)	حجم (م.م.م)	تعداد (حلقه)	حجم (م.م.م)	حجم (م.م.م)	حجم (م.م.م)	
از ۹۲ تا ۱۴۰۰	۲۳۰	۴.۳۶	۱۳۳	۴۱/۸	۱۰۴/۸۷	۱۵۱.۰۳	
۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰/۲۹	۰.۲۹	
۱۴۰۲	۴	۰/۰۱	۰	۰	۰/۷۰	۰/۷۱	
جمع	۲۳۴	۴/۳۷	۱۳۳	۴۱/۸	۱۰۵/۸۶	۱۵۲/۰۳	

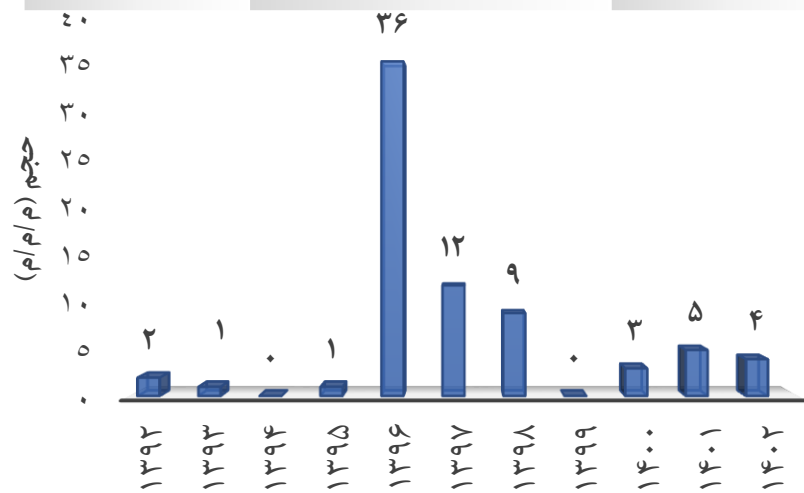

چاه غیرمجاز

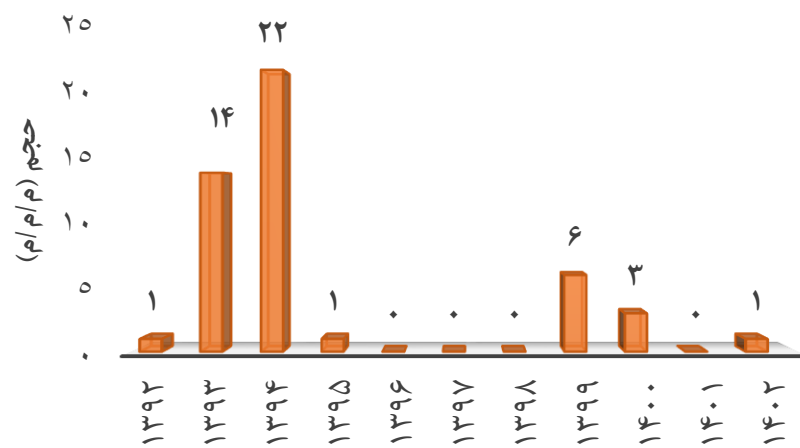

کنتور چاهها با نصب کنتور هوشمند

رمزوراز ماندگاری نیاکانمان و

شرط بقای ما و فرزندانمان در این

سرزمین کم آب،

سازگاری با کم آبی

از افراد زیر به خاطر همکاری در تهیه و انتشار "سیمای آب سال
آبی ۱۴۰۱-۰۲" صمیمانه سپاس گزاری می گردد.

نظارت و مدیریت راهبردی :	
رئیس گروه آمار: آقای سید حسین شمس زاده	
تهیه، تنظیم، جمع بندی و تلفیق:	
کارشناس آمار: خانم معصومه عباسی	
همکاران مرتبط: (آقایان / خانم ها)	
مدیریت مطالعات پایه منابع آب	محمود ارجمند شریف ، رضا سعیدی، محسن شجاعی ، عبدالرضا فتحی نجفی ، مریم فخاری ، سحر خزائی
مدیریت حفاظت و بهره برداری منابع آب	غلامرضا ممدوحی، امیر جواد دانش پژوه، آزاده ناصری ، هدیه موسوی
مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی	ادریس قائمی ، آوا احمد زاده
مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب	سید جواد موسوی، عاطفه ناصری
مدیریت رودخانه ها و سواحل	محمدرضا صادقی فرد، مهتاب حیدری
مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح های زودبازده	اکبر علی پور، مریم تشیعی