



سیمای آب

شهرستان تربت حیدریه


سال آبی ۱۴۰۲-۰۳

مزارقربالدین حیدر



معاونت برنامه ریزی
دفتر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
گروه آمار

موقعیت استان خراسان رضوی

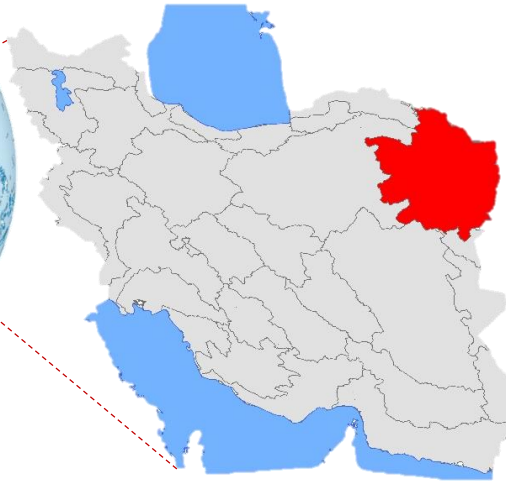

نام استان		خراسان رضوی
تعداد شهرها	۹۶	شهر
تعداد شهرستان ها	۳۴	شهرستان
تعداد اداره / امورهای آب	۱۳	اداره // امور
تعداد دهستان ها	۱۸۰	دهستان
مساحت استان(حوزه عملکرد)	۱۱۲۰۹۰	کیلومتر مربع
مساحت استان(سیاسی)	۱۱۶۴۱۲	کیلومتر مربع
درصد مساحت استان نسبت به مساحت کل کشور	۷	درصد
جمعیت(سرشماری سال ۱۳۹۵)	۶۴۳۴۵۰۱	نفر
نسبت جمعیت به کل کشور	۸	درصد

نقشه محدوده های مطالعاتی استان

در ۳۴ دشت از ۳۷ دشت استان، سطح آب زیرزمینی در حال افت است

مساحت استان بر اساس فایل رقومی ارسالی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استخراج شده است


محدوده های مطالعاتی شهرستان تربت حیدریه



بیان آب محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه

موضوع	سال آبی ۱۴۰۲-۰۳	توضیحات
ارتفاع بارش	۲۰۰	باران بلند مدت ۲۳۸ میلی متر
حجم بارش	۴۹۹/۵	بر اساس مساحت ۲۵۰۳ کیلومتر مربعی محدوده مطالعاتی
حجم تبخیر و تعرق	۴۰۴/۰	
حجم آب تجدید شونده	۹۵/۴	حاصل از بارش
تجدید شونده سطحی (رواناب)	۲۷/۷	
تجدید شونده زیرزمینی (نفوذ)	۶۷/۷	
آب برگشتی از مصارف	۳۴/۳	با فرض ۱۵ درصد آب برگشتی مصارف کشاورزی و خدمات و ۷۰ درصد آب برگشتی شرب و صنعت
تغذیه زیرزمینی از جریان سطحی	۰/۰	
تغییر ذخیره مخزن زیرزمینی (کسری مخزن)	-۳۱/۶	کسری مخزن بلند مدت ۳۸/۵- میلیون متر مکعب در سال
تغییر ذخیره مخزن سطحی	۰/۰	
جریان سطحی و انتقالی ورودی	۰/۰	
جریان سطحی و انتقالی خروجی	۹/۶	
آب زیرزمینی ورودی	۰/۰	
آب زیرزمینی خروجی	۰/۰	

بیان شماتیک محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه سال آبی ۱۴۰۲-۰۳

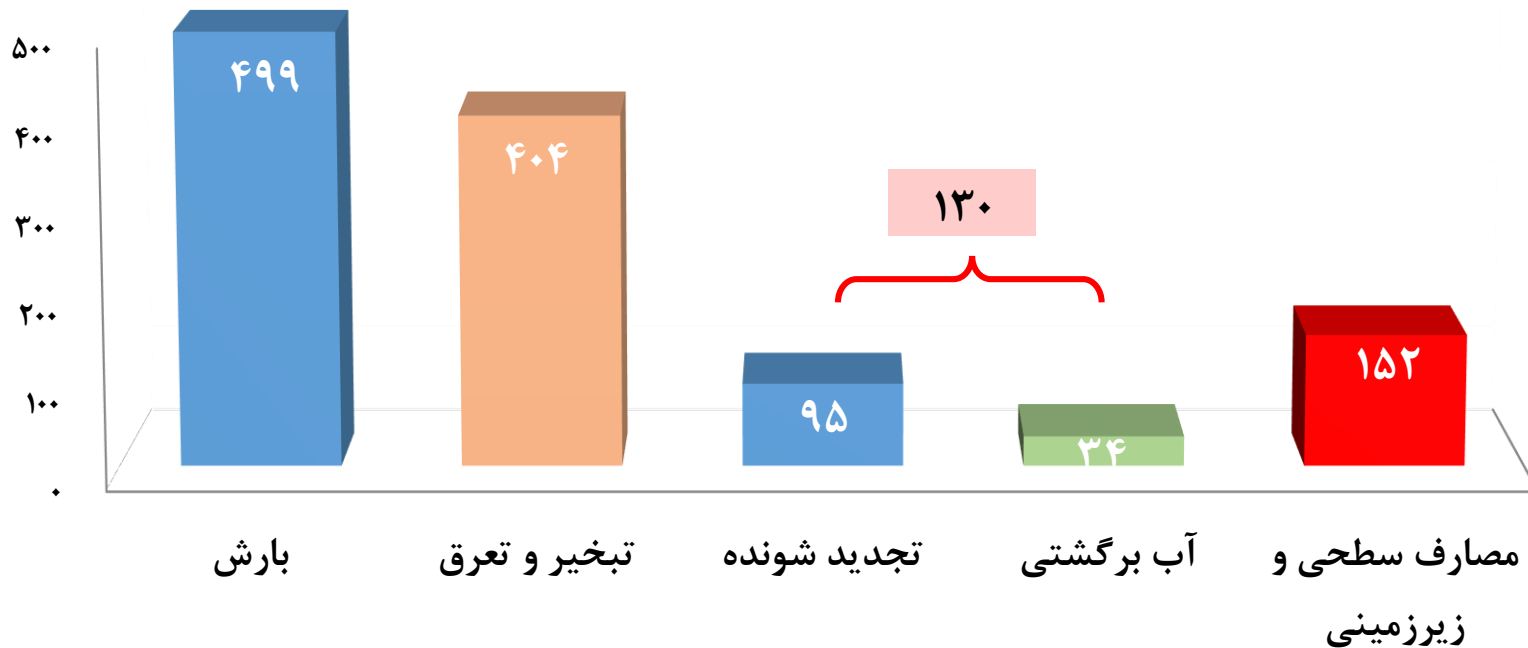

میلیون متر مکعب در سال

کسری مخزن سال آبی جاری ۳۱/۶ -
متوسط کسری مخزن بلند مدت ۳۸/۵ -

منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه سال آبی ۱۴۰۲-۰۳

تعداد منبع

چاه	۸۰۱
چشمه	۱۶۴
قنات	۲۰۲
جمع	۱۱۶۷



چاه



چشمه



قنات

حجم برداشت در سال

(میلیون متر مکعب)

۱۲۴/۵	چاه
۳/۱	چشمه
۶/۰	قنات
۱۳۳/۶	جمع



چاه



چشمه



قنات

منابع آب زیرزمینی شهرستان تربت حیدریه سال آبی ۱۴۰۲-۰۳

تعداد منبع

چاه	۷۴۹
چشمه	۳۷۴
قنات	۳۶۶
جمع	۱۴۸۹



چاه



چشمه



قنات

حجم برداشت در سال

(میلیون متر مکعب)

۱۶۵/۱۹	چاه
۱۲/۲۳	چشمه
۱۱/۱۷	قنات
۱۸۸/۵۹	جمع



چاه



چشمه



قنات

منابع آب تجدید پذیر و حجم برداشت به تفکیک سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه


سال آبی ۱۴۰۲-۰۳

کشاورزی

شرب و بهداشت



الگوی مصرف آب

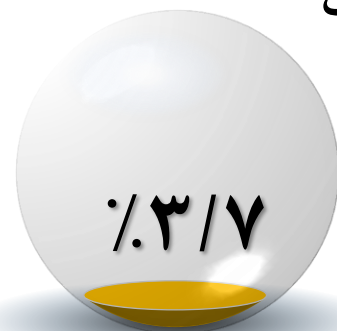

خدمات

صنعت


جمع	زیرزمینی	سطحی	احجام به میلیون متر مکعب در سال
۱۲۵/۲	۱۰۶/۰	۱۹/۲	کشاورزی
۱۹/۷	۱۹/۷	۰/۰	شرب و بهداشت
۱/۳	۱/۳	۰/۰	صنعت
۵/۵	۵/۵	۰/۰	خدمات
۱۵۱/۸	۱۳۲/۶	۱۹/۲	جمع

جمع	زیرزمینی	سطحی
۹۵/۴	۶۷/۷	۲۷/۷
۰/۰	۰/۰	۰/۰
۹/۶	۰/۰	۹/۶
۳۴/۳	—	—
-۳۱/۶	-۳۱/۶	۰/۰


حجم آب تجدید پذیر
آب ورودی
آب خروجی
آب برگشتی از مصارف و نفوذ
تغییر ذخیره مخزن

حجم برداشت منابع آب زیرزمینی به تفکیک مصارف شهرستان تربت حیدریه سال آبی ۱۴۰۲-۰۳


الگوی مصرف آب چاه

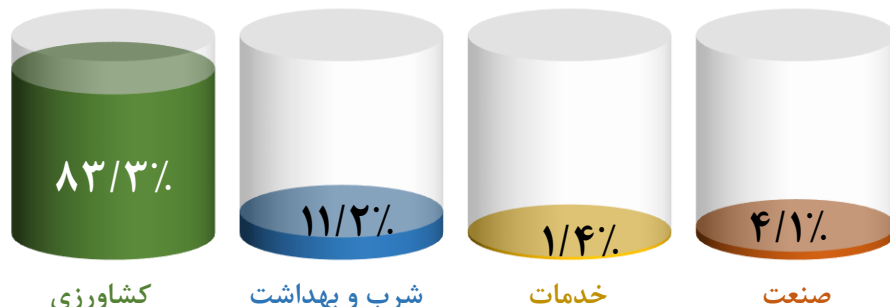

الگوی مصرف آب قنات

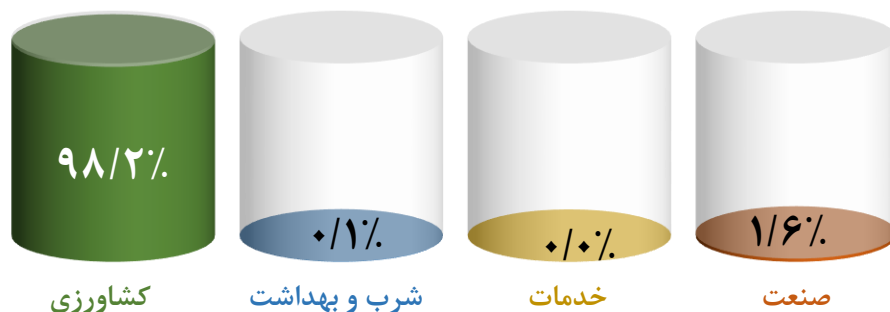

الگوی مصرف آب چشمه

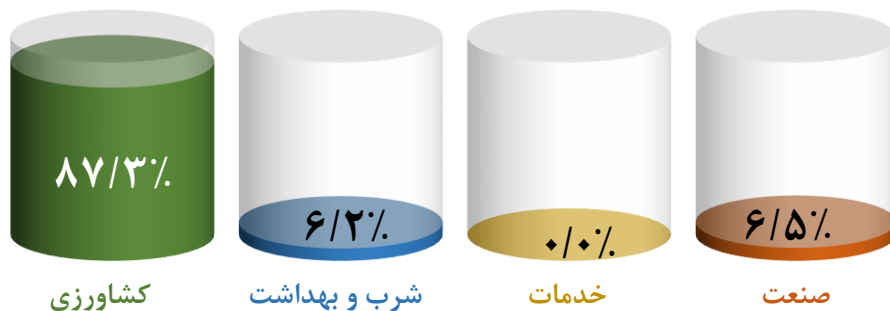


جمع	چشمه	قنات	چاه
۱۵۵/۵۷	۸/۶۳	۹/۳۵	۱۳۷/۵۹
۱۹/۲۱	۰/۶۱	۰/۰۱	۱۸/۵۸
۲/۳۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۲/۳۱
۷/۵۱	۰/۶۴	۰/۱۵	۶/۷۱
۱۸۴/۶۰	۹/۸۹	۹/۵۲	۱۶۵/۱۹

احجام به میلیون متر مکعب در سال




تغییرات بارندگی محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه در ۳۵ سال گذشته

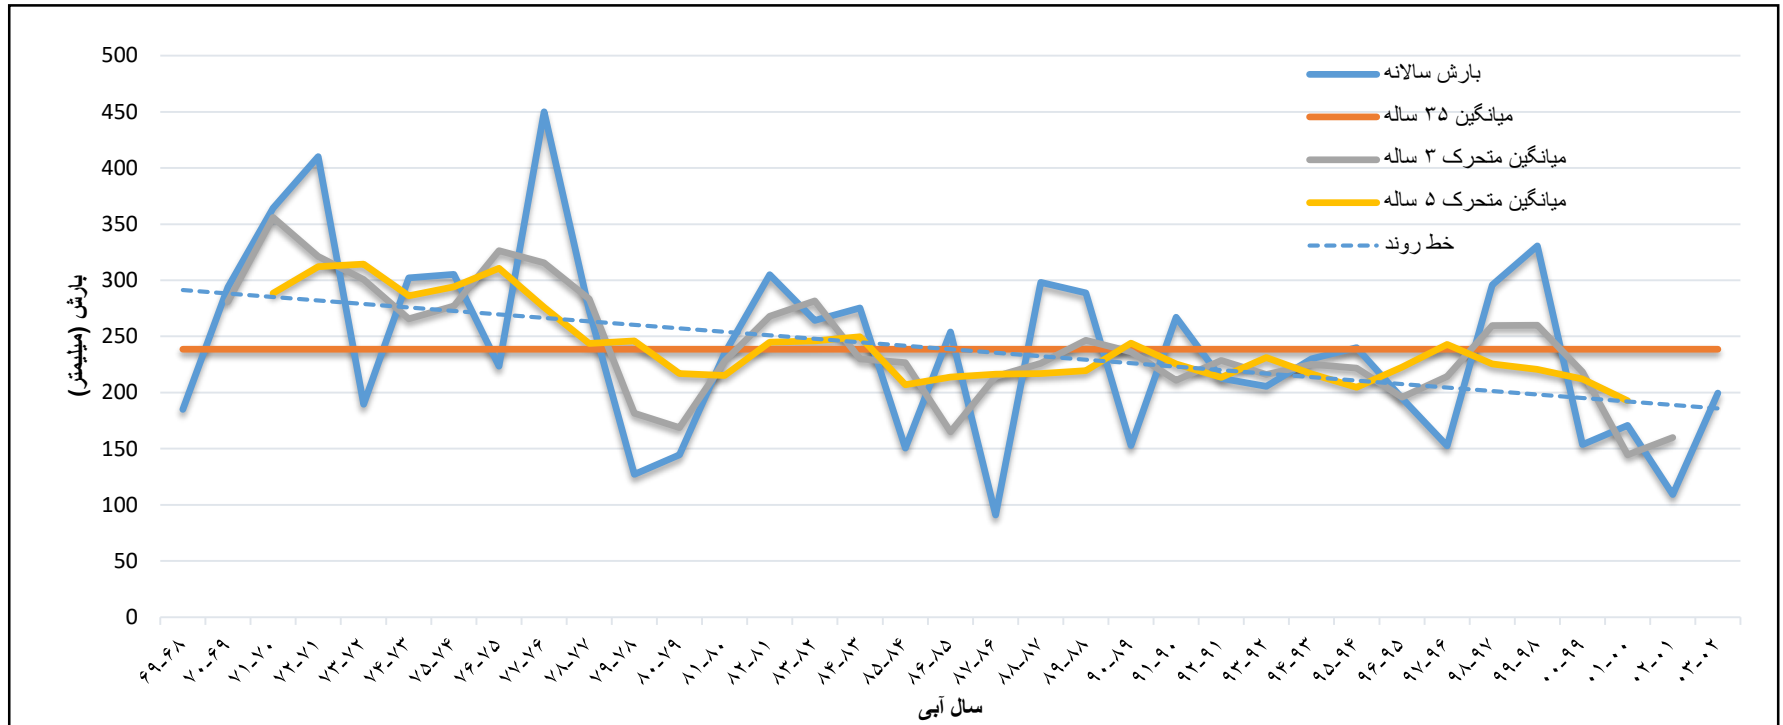


بارش سال آبی (میلیمتر)			بارش
۱۴۰۲-۰۳	۱۴۰۱-۰۲	دراز مدت	
۲۱۳	۲۰۴	۲۴۹	
۱۷۷	۱۱۳	۱۹۸	
۲۰۰	۱۰۹	۲۳۸	زاوه - تربت حیدریه
			استان
			کشور

نقشه پهنه بندی هدایت الکتریکی محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه

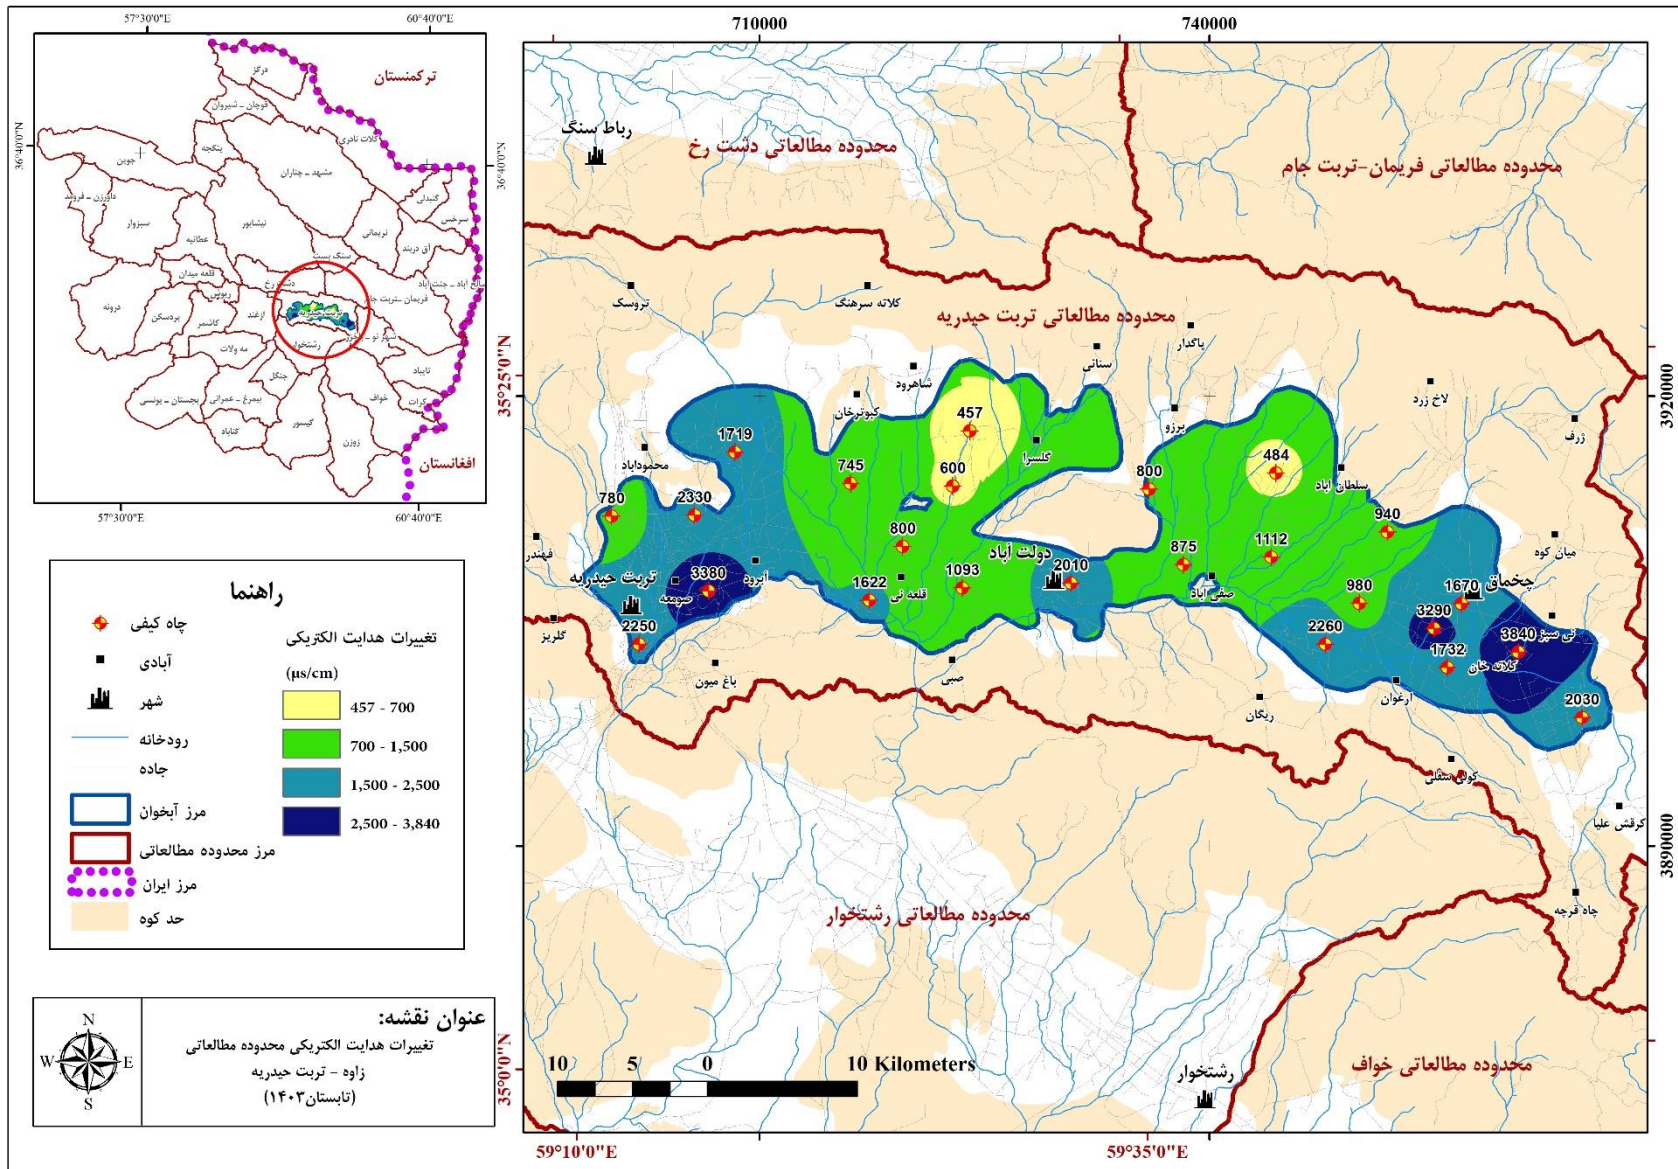


آب نمود محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه

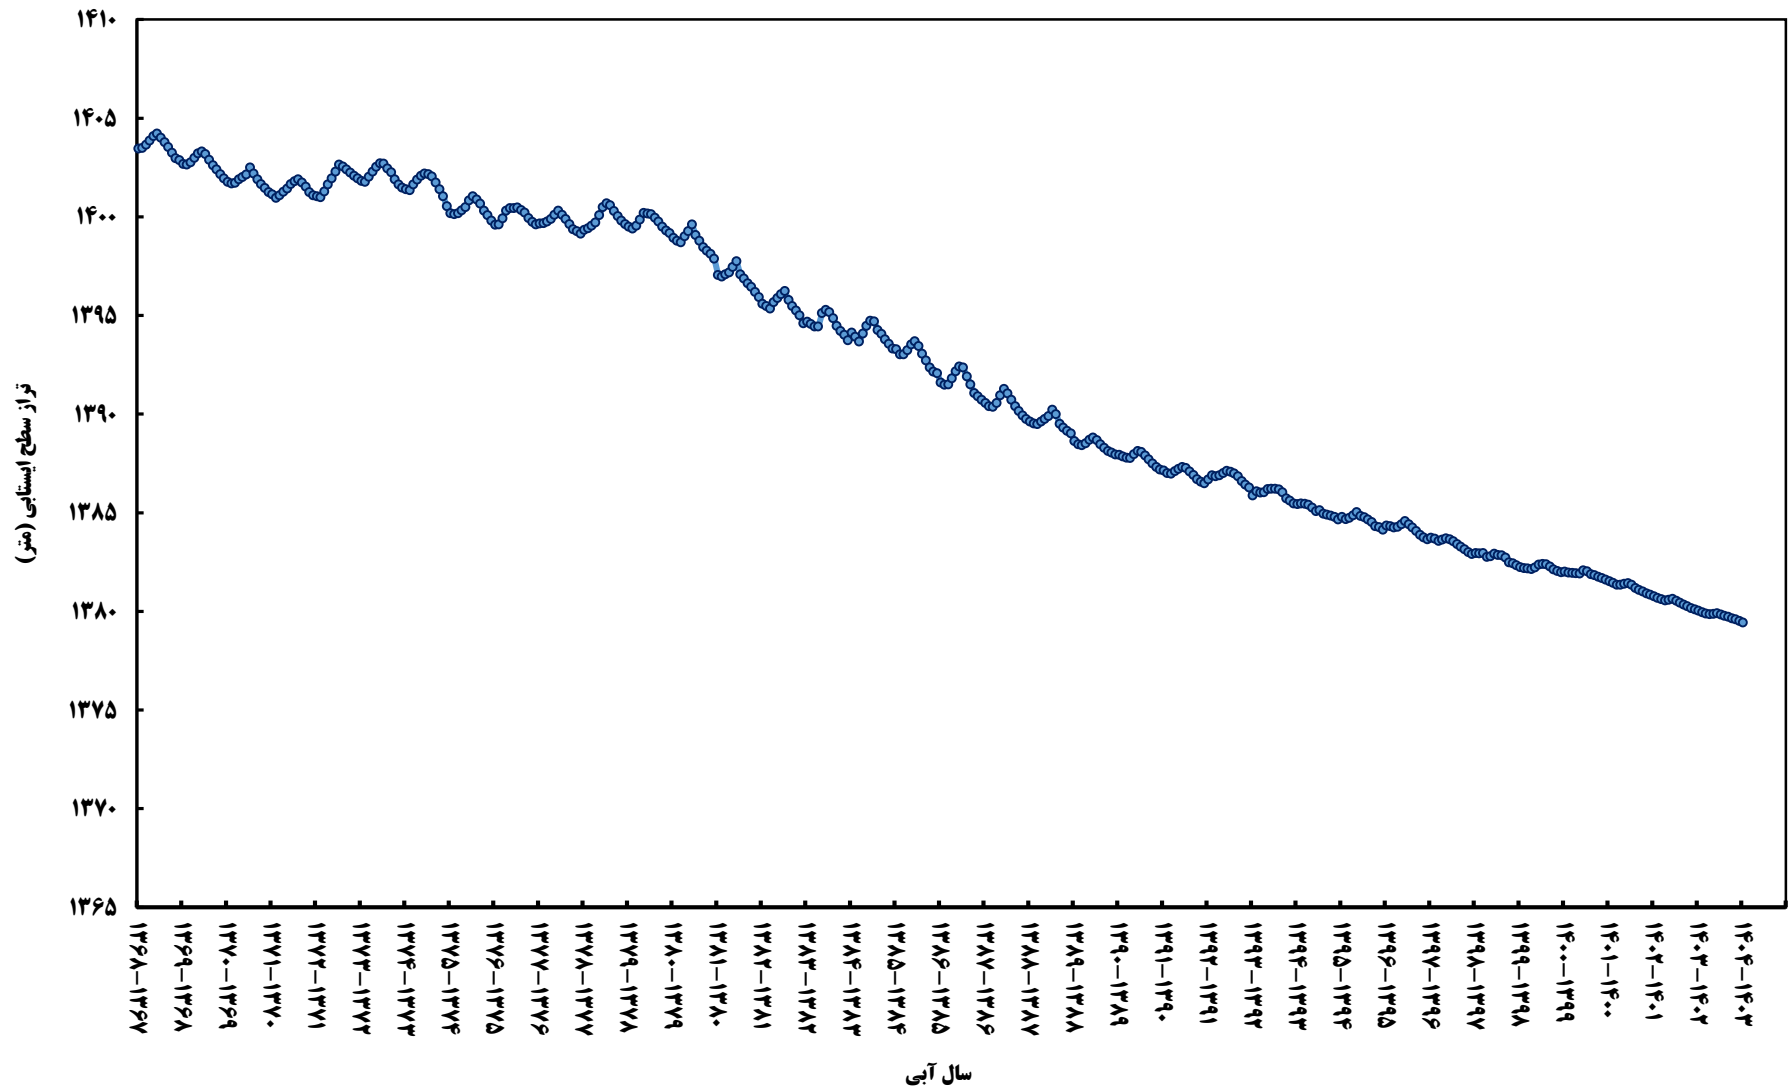

آمار چاه های شهرستان تربت حیدریه به تفکیک مصرف و نوع چاه

مصارف		نوع چاه		چاههای مجاز		اضافه برداشت		چاههای غیرمجاز		حجم برداشت واقعی	
				تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)	تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)	تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)	تعداد (حلقه)	حجم (میلیون مترمکعب)
کشاوزی	عمیق	۳۷۳	۱۳۸/۷۳	۸۸	۸/۸۲	۴	۱/۲۲	۳۷۷	۱۲۹/۴۷		
	نیمه عمیق	۸۹	۸/۷۲	۱۸	۰/۵۴	۵۱	۰/۹۰	۱۴۰	۸/۱۲		
	جمع	۴۶۲	۱۴۷/۴۵	۱۰۶	۹/۳۶	۵۵	۲/۱۲	۵۱۷	۱۳۷/۵۹		
شرب و بهداشت	عمیق	۶۲	۱۳/۲۵	۲۵	۵/۲۵	۰		۶۲	۱۶/۹۵		
	نیمه عمیق	۲۳	۳/۰۱	۲	۰/۲۳	۱	۰/۱۳	۲۴	۱/۶۳		
	جمع	۸۵	۱۶/۲۶	۲۷	۵/۴۸	۱	۰/۱۳	۸۶	۱۸/۵۸		
صنعت	عمیق	۳۲	۱/۲۰	۲۱	۰/۵۹	۰		۳۲	۱/۵۶		
	نیمه عمیق	۱۹	۰/۴۵	۱۵	۰/۲۹	۱	۰/۰۱	۲۰	۰/۷۵		
	جمع	۵۱	۱/۶۵	۳۶	۰/۸۸	۱	۰/۰۱	۵۲	۲/۳۱		
خدمات	عمیق	۳۸	۴/۳۶	۱۷	۰/۵۸	۱	۰/۲۷	۳۹	۴/۴۳		
	نیمه عمیق	۴۸	۰/۹۱	۳۱	۱/۲۰	۷	۰/۳۱	۵۵	۲/۲۹		
	جمع	۸۶	۵/۲۷	۴۸	۱/۷۸	۸	۰/۵۸	۹۴	۶/۷۲		
جمع	عمیق	۵۰۵	۱۵۷/۵۴	۱۵۱	۱۵/۲۴	۵	۱/۴۹	۵۱۰	۱۵۲/۴۱		
	نیمه عمیق	۱۷۹	۱۳/۰۹	۶۶	۲/۲۶	۶۰	۱/۳۵	۲۳۹	۱۲/۷۹		
	کل	۶۸۴	۱۷۰/۶۳	۲۱۷	۱۷/۵۰	۶۵	۲/۸۴	۷۴۹	۱۶۵/۲۰		

نمودار حجم برداشت چاههای شهرستان تربت حیدریه به تفکیک نوع مصرف و نوع چاه

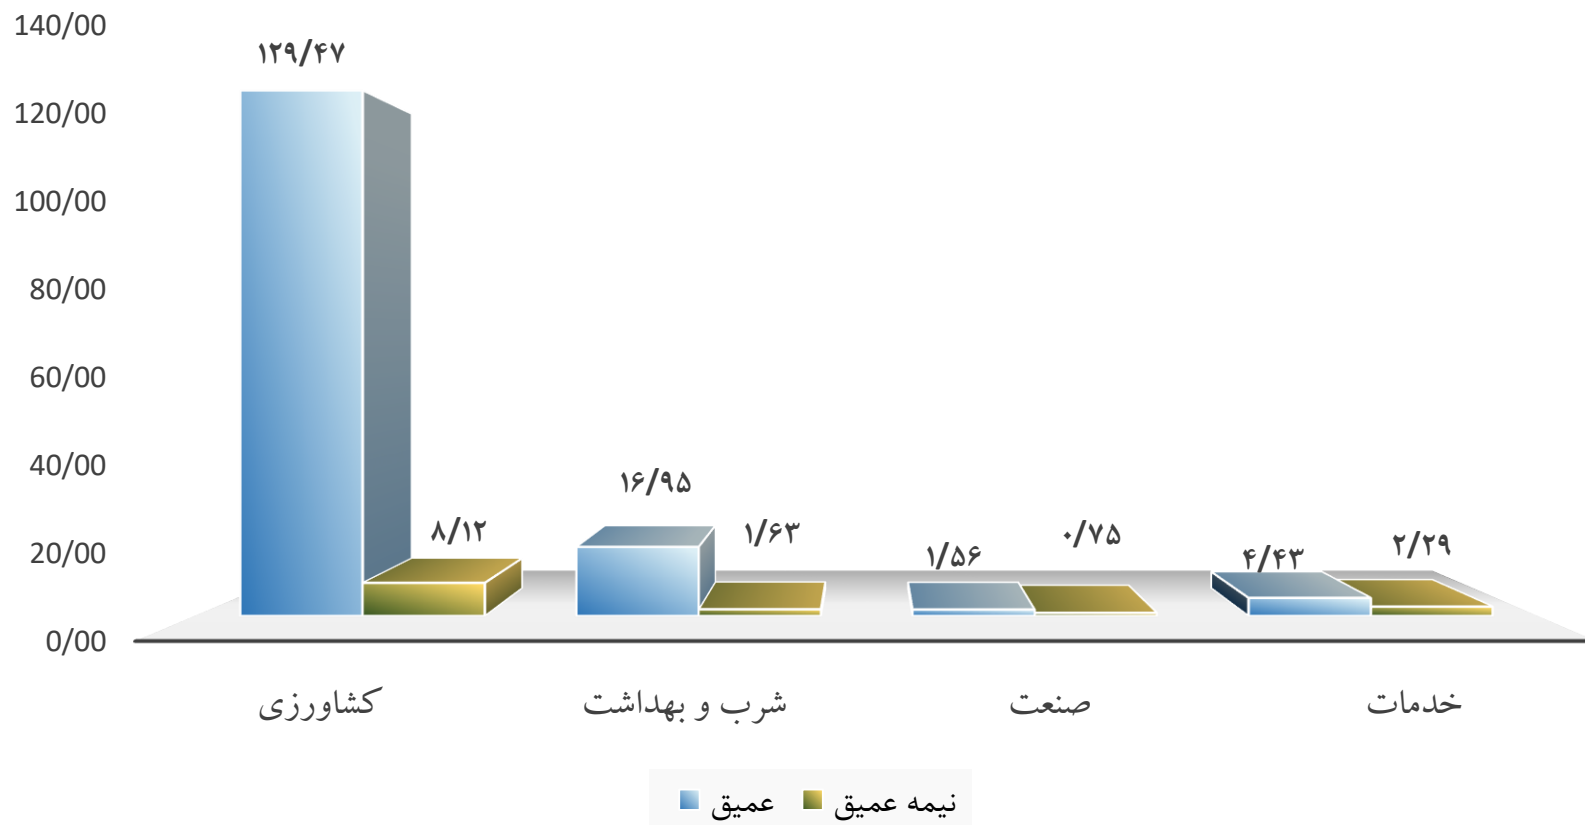

آمار چاه های کشاورزی شهرستان تربت حیدریه

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

کشاورزی												نوع چاه				
حجم واقعی برداشت				اضافه برداشت	حجم برداشت	میانگین دبی	میانگین عمق	تعداد								
۱۲۴/۴۰	۱۲۴/۴۸	۱۲۸/۲۶	۱۲۹/۴۸	۷/۸۵	۱۳۴/۷۹	۲۷/۳۰	۱۵۰/۵۰	۳۴۶	۳۴۷	۳۷۳	۳۷۷	کنتور دارد	برق	مجاز	عمیق	
۰/۰۸					۰/۳۱	۲۱/۰۰	۱۶۰/۰۰	۱				کنتور ندارد				
۰/۱۷	۳/۷۸				۰/۲۰	۶/۸۰	۹۰/۰۰	۲	۲۶			کنتور دارد	دیزل			
۳/۶۱				۰/۹۷	۳/۴۳	۹/۸۰	۱۱۴/۵۰	۲۴				کنتور ندارد				
	۰/۰۰	۱/۲۲						۰	۰	۴		کنتور دارد	برق			
								۰				کنتور ندارد				
				۱/۲۲								۰	۴	کنتور دارد		دیزل
۱/۲۲						۱/۲۲	۲۱/۳۰	۱۲۳/۵۰				۴		کنتور ندارد		
۵/۳۵	۵/۴۵	۷/۲۲	۸/۱۲	۰/۱۴	۶/۶۶	۹/۷۰	۲۹/۴۰	۴۷	۵۰	۸۹	۱۴۰	کنتور دارد	برق	مجاز	نیمه عمیق	
۰/۱۰				۰/۰۲	۰/۱۷	۳/۸۰	۱۶/۸۰	۳				کنتور ندارد				
۰/۳۲	۱/۷۷			۰/۱۶	۰/۲۱	۱/۵۰	۱۸/۴۰	۹	۳۹			کنتور دارد	دیزل			
۱/۴۵				۰/۲۲	۱/۶۹	۳/۷۰	۲۳/۲۰	۳۰				کنتور ندارد				
	۰/۰۰	۰/۹۰						۰	۰	۵۱		کنتور دارد	برق			
								۰				کنتور ندارد				
				۰/۹۰								۰	۵۱	کنتور دارد		دیزل
۰/۹۰						۰/۹۰	۲/۵۰	۱۳/۱۰				۵۱		کنتور ندارد		
۱۳۷/۶۰	۱۳۷/۶۰	۱۳۷/۶۰	۱۳۷/۶۰	۹/۳۶	۱۴۹/۵۸	۱۰/۷۴	۷۳/۹۴	۵۱۷	۵۱۷	۵۱۷	۵۱۷	کل				

آمار چاه های شرب و بهداشت شهرستان تربت حیدریه

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

شرب و بهداشت												نوع چاه				
حجم واقعی برداشت				اضافه برداشت	حجم برداشت	میانگین دبی	میانگین عمق	تعداد								
	۱۵/۴۵	۱۶/۹۵	۱۶/۹۵					۰	۵۵	۶۲	۶۲	کنتور دارد	برق	مجاز	عمیق	
۱۵/۴۵				۴/۷۲	۱۲/۲۹	۱۱/۲۰	۱۵۰/۸۰	۵۵				کنتور ندارد				
	۱/۵۰							۰	۷			کنتور دارد	دیزل			
۱/۵۰				۰/۵۳	۰/۹۶	۶/۶۰	۱۷۱/۷۰	۷				کنتور ندارد				
	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶/۹۵					۰	۰	۰	۶۲	کنتور دارد	برق	غیر مجاز		
								۰				کنتور ندارد				
	۰/۰۰							۰				کنتور دارد	دیزل			
								۰				کنتور ندارد				
	۰/۸۹	۱/۵۰	۱/۶۳					۰	۱۷	۲۳	۲۴	کنتور دارد	برق	مجاز	نیمه عمیق	
۰/۸۹				۰/۰۵	۲/۰۶	۶/۰۰	۲۵/۳۰	۱۷				کنتور ندارد				
	۰/۶۱							۰	۶			کنتور دارد	دیزل			
۰/۶۱				۰/۱۸	۰/۹۵	۷/۷۰	۲۴/۳۰	۶				کنتور ندارد				
	۰/۰۰	۰/۱۳	۱/۶۳					۰	۰	۱	۸۶	کنتور دارد	برق	غیر مجاز		
								۰				کنتور ندارد				
	۰/۱۳							۰				۱	کنتور دارد			دیزل
۰/۱۳				۰/۱۳	۹/۰۰	۱۵/۰۰	۱	کنتور ندارد								
۱۸/۵۸	۱۸/۵۸	۱۸/۵۸	۱۸/۵۸	۵/۴۸	۱۶/۳۹	۸/۱۰	۷۷/۴۲	۸۶	۸۶	۸۶	۸۶	کل				

آمار چاه های صنعت شهرستان تربت حیدریه

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

صنعت												نوع چاه				
حجم واقعی برداشت				اضافه برداشت	حجم برداشت	میانگین دبی	میانگین عمق	تعداد								
۰/۹۲	۱/۱۳	۱/۵۶	۱/۵۶	۰/۴۱	۰/۶۳	۱/۷۰	۱۲۱/۸۰	۲۰	۲۴	۳۲	۳۲	کنتور دارد	برق	نیمه عمیق	عمیق	
۰/۲۱				۰/۱۲	۰/۰۹	۱/۳۰	۱۱۲/۵۰	۴				کنتور ندارد				
۰/۳۱	۰/۴۳			۰/۰۰	۰/۳۱	۵/۷۰	۱۶۹/۰۰	۳	۸			کنتور دارد	دیزل			
۰/۱۲				۰/۰۶	۰/۱۷	۱/۸۰	۱۰۵/۸۰	۵				کنتور ندارد				
	۰/۰۰	۰/۰۰						۰	۰	۰		کنتور دارد	برق			
								۰				کنتور ندارد				
				۰/۰۰								۰	۰	کنتور دارد		دیزل
												۰		کنتور ندارد		
۰/۶۰	۰/۷۲	۰/۷۵	۰/۷۶	۰/۲۰	۰/۴۰	۲/۳۰	۳۵/۸۰	۱۰	۱۸	۱۹	۲۰	کنتور دارد	برق	نیمه عمیق	عمیق	
۰/۱۲				۰/۰۷	۰/۰۵	۰/۳۰	۳۲/۱۰	۸				کنتور ندارد				
۰/۰۳	۰/۰۳			۰/۰۲	۰/۰۱	۰/۵۰	۱۸/۰۰	۱	۱			کنتور دارد	دیزل			
								۰				کنتور ندارد				
	۰/۰۱	۰/۰۱						۰	۱	۱		کنتور دارد	برق			
۰/۰۱					۰/۰۱	۰/۵۰	۴۰/۰۰	۱				کنتور ندارد				
				۰/۰۰								۰	۰	کنتور دارد		دیزل
												۰		کنتور ندارد		
۲/۳۲	۲/۳۲	۲/۳۲	۲/۳۲	۰/۸۸	۱/۶۷	۱/۷۶	۷۹/۳۸	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	کل				

آمار چاه های خدمات شهرستان تربت حیدریه

حجم به میلیون متر مکعب
عمق به متر - دبی به لیتر بر ثانیه

خدمات												نوع چاه			
حجم واقعی برداشت				اضافه برداشت	حجم برداشت	میانگین دبی	میانگین عمق	تعداد							
۱/۵۳	۳/۱۴	۴/۱۵	۴/۴۲	۰/۲۲	۲/۰۴	۷/۰۰	۱۱۹/۳۰	۱۶	۲۴	۳۸	۳۹	کنتور دارد	برق	مجاز	عمیق
۱/۶۱				۰/۰۷	۱/۵۴	۱۱/۲۰	۱۱۵/۵۰	۸				کنتور ندارد			
۰/۳۴	۱/۰۱			۰/۲۳	۰/۱۲	۰/۸۰	۱۲۰/۵۰	۸	۱۴	کنتور دارد		دیزل			
۰/۶۷				۰/۰۵	۰/۶۶	۶/۳۰	۱۰۶/۳۰	۶		کنتور ندارد					
	۰/۰۰	۰/۲۷						۰	۰	۱		کنتور دارد	برق		
								۰				کنتور ندارد			
	۰/۲۷								۰	۱		کنتور دارد	دیزل		
۰/۲۷					۰/۲۷	۲۵/۰۰	۸۵/۰۰	۱	کنتور ندارد						
۰/۴۲	۰/۸۸	۱/۹۷	۲/۲۸	۰/۳۴	۰/۱۲	۱/۳۰	۴۱/۰۰	۵	۱۷	۴۸	۵۵	کنتور دارد	برق	مجاز	نیمه عمیق
۰/۴۶				۰/۲۲	۰/۲۷	۱/۴۰	۲۵/۵۰	۱۲				کنتور ندارد			
۰/۲۰	۱/۰۹			۰/۰۶	۰/۱۹	۱/۲۰	۲۲/۳۰	۹	۳۱	کنتور دارد		دیزل			
۰/۸۹				۰/۵۸	۰/۳۳	۱/۰۰	۱۷/۹۰	۲۲		کنتور ندارد					
	۰/۰۰	۰/۳۱						۰	۰	۷		کنتور دارد	برق		
								۰				کنتور ندارد			
	۰/۳۱								۰	۷		کنتور دارد	دیزل		
۰/۳۱					۰/۳۱	۳/۱۰	۲۷/۹۰	۷	کنتور ندارد						
۶/۷۰	۶/۷۰	۶/۷۰	۶/۷۰	۱/۷۷	۵/۸۵	۵/۸۳	۶۸/۱۲	۹۴	۹۴	۹۴	۹۴	کل			

عملکرد سند سازگاری شهرستان تربت حیدریه در سال ۱۴۰۳

نام پروژه	واحد	عملکرد در سال ۱۴۰۳
نصب کنتورها	تعداد دستگاه	۱۶
به روز رسانی کنتورها	تعداد دستگاه	۱۸۲
تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز	حلقه	۴۴
کاهش اضافه برداشت چاه های مجاز	حجم	۰/۶۹
برقی کردن چاه های کشاورزی دیزلی	حلقه	۱۰۵
	حجم	۱۱/۳۰
	حلقه	۰



در مجموع با اقدامات انجام گرفته ۱۲/۰۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی در برداشت از منابع آب زیرزمینی انجام گرفته است/

برنامه‌ها و اهداف کمی سند سازگاری شهرستان تربت حیدریه برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰

برنامه کاهش برداشت از منابع زیرزمینی

برنامه عملیاتی شرکت (تا سال ۱۴۰۵):



رسیدن به کسری مخزن زیرزمینی صفر با کاهش اضافه برداشت ها و حذف چاههای غیر مجاز (تمامی مصارف) از طریق برنامه های پیشنهادی دستگاه های استان

۱۴۵ حلقه	۱- تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز
۲۳.۸۶ م.م.م	۲- کاهش اضافه برداشت چاه ها
۶۳ حلقه	۳- برقی کردن چاه های کشاورزی دیزلی
۸۹ دستگاه	۴- نصب کنتور بر روی چاه های کشاورزی
۰ دستگاه	۵- به روز رسانی کنتورهای موجود


مقدار صرفه جویی همیاران در سال ۱۴۰۵ برای **کشاورزی ۲۴/۲۸، شرب ۲/۴۸ و صنعت و خدمات ۳/۲۵** میلیون متر مکعب خواهد بود/

به منظور جلب مشارکت کشاورزان، اولویت اجرای برنامه سازگاری **جلوگیری از اضافه برداشت های کلیه مصارف (حتی شرب و صنعت) و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز** در فاز اول تعیین شده و در فاز نهایی برای رسیدن به آب قابل برنامه ریزی، **برنامه تعدیل پروانه های مجاز** اجرا خواهد شد/


دستاوردهای حاصل از اجرای طرح تعادل بخشی شهرستان تربت حیدریه سال ۱۴۰۳

میزان صرفه جویی سال آبی	بستن چاه غیرمجاز		جلوگیری از اضافه برداشت (کاهش دبی لحظه ای)		مدیریت و کنترل چاهها با نصب کنتور هوشمند		جمع حجم صرفه جویی شده (م/م/م)
	تعداد (حلقه)	حجم (م/م/م)	تعداد (حلقه)	حجم (م/م/م)	حجم (م/م/م)	تعداد	
از ۹۲ تا ۱۴۰۱	۴۶۲	۷/۰۴	۲۰	۱/۷۳	۵۵	۲۹۹	۶۳/۷۷
۱۴۰۲	۲۹	۰/۲۷	۰	۰	۵/۳۲	۸۸	۵/۹۸
۱۴۰۳	۴۴	۰/۶۹	۰	۰	۱۱/۳۰	۱۰۵	۱۱/۹۹
جمع	۱۴۴۰	۸	۲۰	۱/۷۳	۷۱/۶۲	۴۹۲	۸۱/۷۴

پرنمودن چاه غیرمجاز

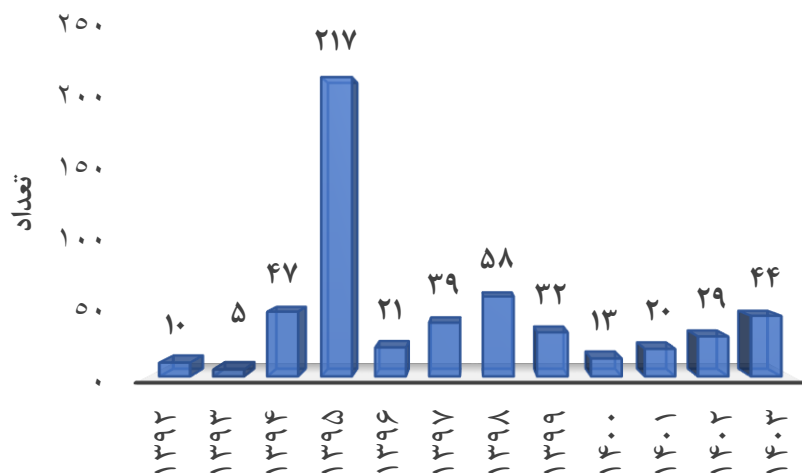

کنترل چاهها با نصب کنتور هوشمند

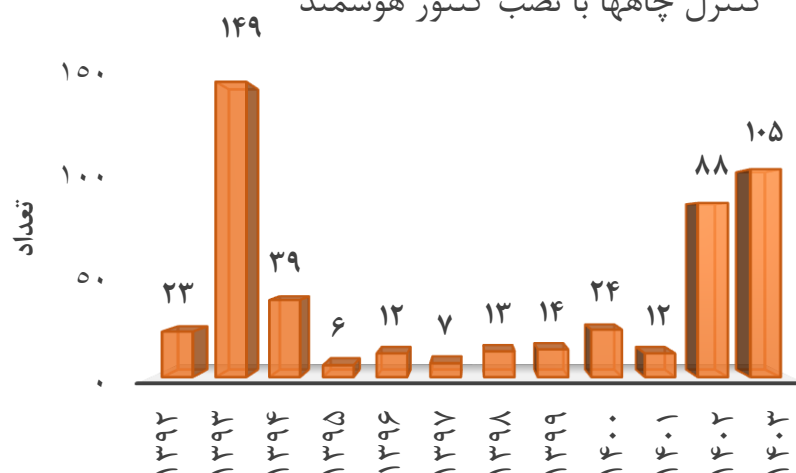


آمار ایستگاههای هیدرومتری محدوده مطالعاتی زاوه - تربت حیدریه

نام زیر حوضه	مساحت (Km ²)	حجم رواناب سال ۱۴۰۲-۰۳ (MCM)	متوسط حجم رواناب سالانه (MCM)
صنوبر	۷۶	۲/۰۲۵	۱۴/۳۶
تروسک	۵۸	۰/۳۳۹	۱/۳۲

منابع آلاینده شناسایی شده شهرستان تربت حیدریه

سال / منابع آلاینده	صنایع	مراکز پرورش دام سبک و سنگین	مراکز پرورش طیور	مراکز پرورش ماهی	مراکز دفن پسماند	آرامستان
۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲	۸۶	۸۰	۳۵	۰	۸۷	۱۹
۱۴۰۳	۴۶	۰	۱	۰	۲۲	۰

نقشه شبکه آبراهه ای شهرستان تربت حیدریه

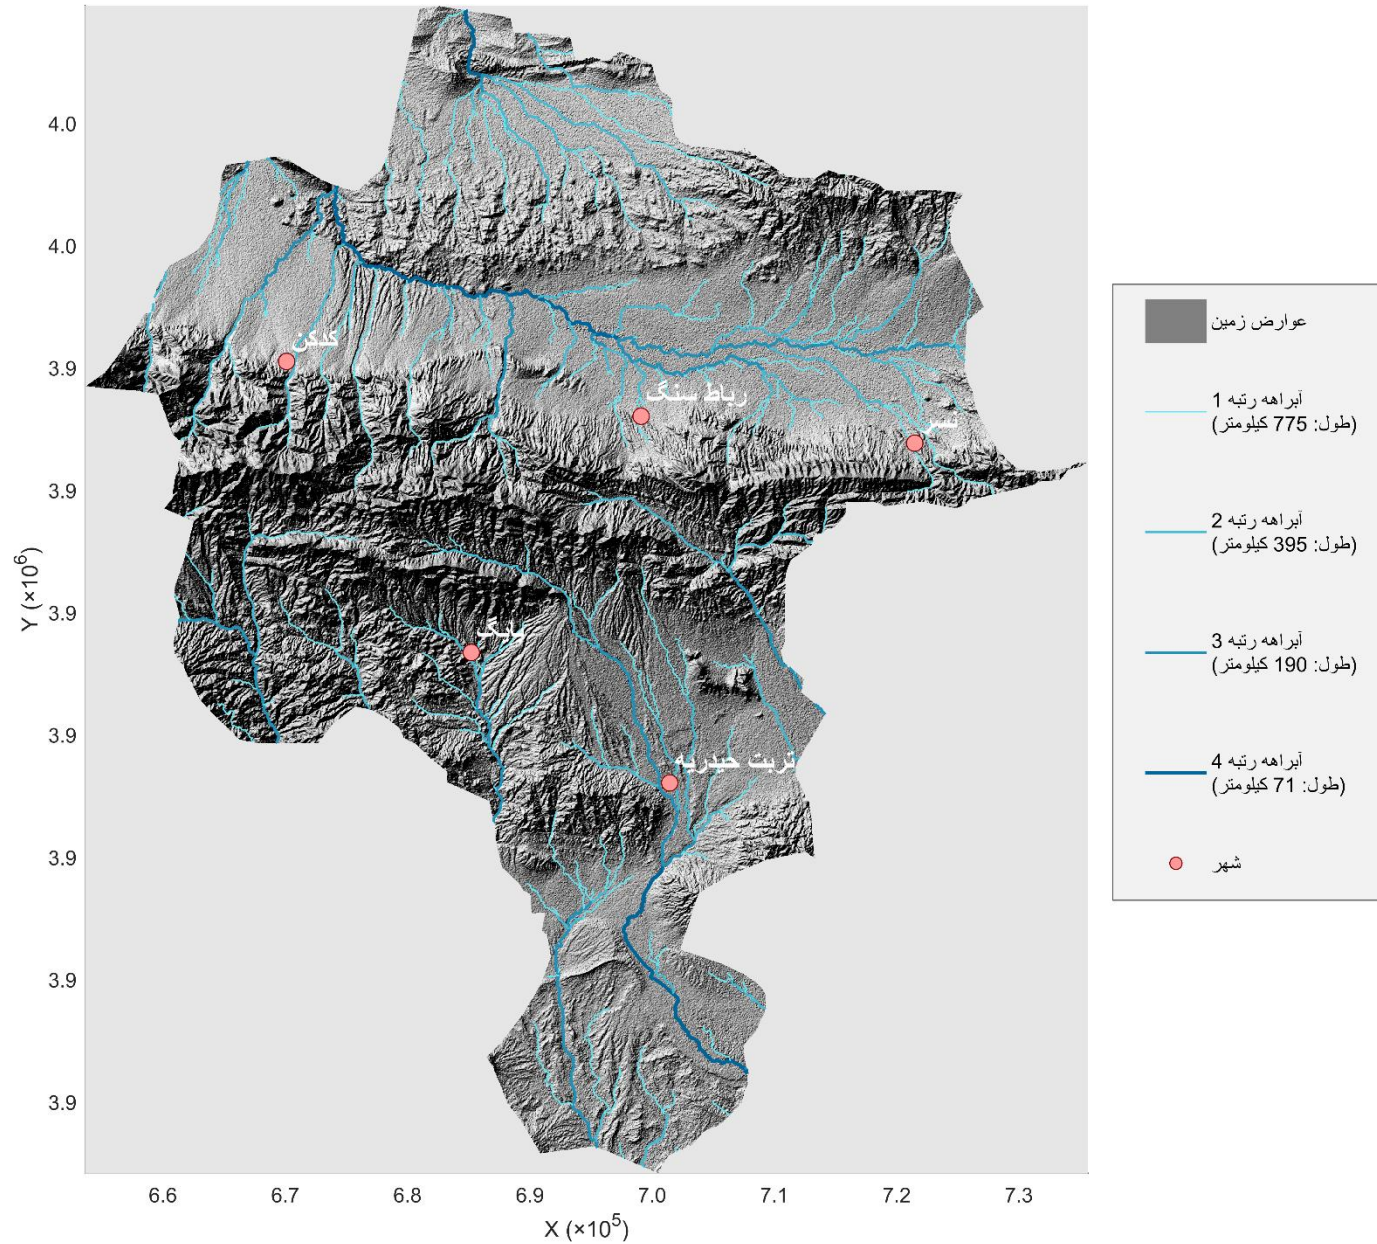

از افراد زیر به خاطر همکاری در تهیه و انتشار

"سیمای آب سال آبی ۱۴۰۲-۰۳"

صمیمانه سپاس گزاری می گردد.

رمزوراز ماندگاری نیاکامان

و شرط بقای ما و فرزندانمان

در این سرزمین کم آب،

سازگاری با کم آبی

نظارت و مدیریت راهبردی :	
رئیس گروه آمار: آقای سید حسین شمس زاده	
تهیه، تنظیم، جمع بندی و تلفیق:	
کارشناس آمار : خانم معصومه عباسی	
همکاران مرتبط: (آقایان / خانم ها)	
مدیریت مطالعات پایه منابع آب	محمود ارجمند شریف ، رضا سعیدی، محسن شجاعی ، عبدالرضا فتحی نجفی ، مریم فخاری ، سحر خزائی
مدیریت حفاظت و بهره برداری منابع آب	هادی رحیمی، امیر جواد دانش پژوه، مهدیه کرمانی
مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی	ادریس قائمی ، آوا احمد زاده
مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب	سید جواد موسوی، عاطفه ناصری
مدیریت رودخانه ها و سواحل	محمدرضا صادقی فرد ، احسان کرابی
مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح های زودبازده	محمد برزوئی، مجید یوسف نژاد